

TOSHIBA Priručnik za montažu

Za instalatere - električni radovi i servisiranje
Žičani daljinski upravljač

Model:
RBC-AMTU31-E

Dijelovi pribora

Br.	Naziv dijela	Količina	Br.	Naziv dijela	Količina
1	Daljinski upravljač	1	3	Vijak za drvo	2
2	Vijak M4 x 20	2	4	Priručnik za montažu	1
			5	Priručnik za uporabu	1


Zahtjevi za instalaciju daljinskog upravljača

Mjesto instalacije

- Daljinski upravljač instalirajte 1 - 1,5 m iznad razine poda (područje prosječne sobne temperature).
- Daljinski upravljač nemojte instalirati na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili vanjskom zraku (poput prozora itd.)
- Daljinski upravljač nemojte instalirati tamo gdje je provjetranje slabo.
- Daljinski upravljač nemojte instalirati u područje smrzavanja ili rashlađivanja - daljinski upravljač nije otporan na vodu ili prskanje.
- Daljinski upravljač instalirajte u okomitom položaju.

Dimenzije za instalaciju daljinskog upravljača

Budite sigurni da slijedite dimenziju instalacije kakva je prikazana na slici 1 nakon što ste na zid postavili daljinski upravljač.



Kako montirati daljinski upravljač

NAPOMENA 1: Žica daljinskog upravljača ne bi trebala biti upetljana s ostalim žicama (onima gradske mreže, itd.), ili instalirana s ostalim žicama u istom vodu, budući da bi moglo doći do neispravnosti.

NAPOMENA 2: Daljinski upravljač instalirajte daleko od izvora električnih smetnji i elektromagnetskih polja.


NAPOMENA 3: Ako su električne smetnje neizbježne, trebalo bi primijeniti protumjere kao što je odgovarajuće filtriranje.



- Da biste uklonili donje kućište (stražnje kućište) daljinskog upravljača, vrh odvijača ravne glave itd., umetnite u dva otvora u dnu daljinskog upravljača da biste otvorili donje kućište.
- Stražnji dio kućišta daljinskog upravljača pričvrstite vijcima za drvo (2 kom.). Nemojte ga pretjerano pritegnuti budući da bi to moglo oštetiti pozadinu kućišta.
- Žice unutarnje jedinice spojite s priključnim blokom daljinskog upravljača. (Pogledajte dio "Kako spojiti daljinski upravljač".) **Spojite žice daljinskog upravljača slijedeći konvenciju brojčanog označavanja kontaktnih priključaka unutarnje jedinice da biste spriječili pogrešno spajanje. (Nemojte primjenjivati napon iz gradske mreže od 220 V izmjenične struje budući da bi ga to oštetilo).**

Kako spojiti daljinski upravljač

Schema ožičenja

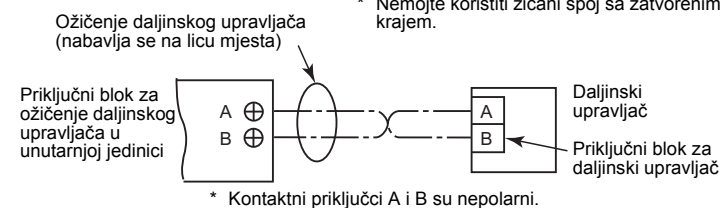

Kako odabrati senzor sobne temperature

Instalirana su dva senzora sobne temperature: jedan u unutarnjoj jedinici; drugi u daljinskom upravljaču. Samo jedan senzor (obično u unutarnjoj jedinici) može biti aktivan u bilo kojem trenutku.

Da biste odabrali senzor u daljinskom upravljaču, izvedite sljedeće korake.

- Pritisnite + gumb za postavljanje temperature na 4 sekunde ili duže.
NAPOMENA: Broj jedinice prikazan prvi put je adresa unutarnje jedinice glavne jedinice u grupnom upravljanju.
NAPOMENA: Nemojte pritisnuti **UNIT** gumb.
- Pomoću gumba za postavljanje temperature / , odredite šifru stavke 32.
- Pomoću gumba tajmera / , promijenite postavku s 00 00 na 00 01.
- Pritisnite gumb **SET**. (Zaslon bi trebao prestati treperiti i biti stalno osvijetljen.)
- Pritisnite gumb .
Status se vraća na status zaustavljanja rada i se prikazuje na LCD zaslonu.

NAPOMENA 1: Kada koristite dva daljinska upravljača, odabir senzora temperature prostorije može se postaviti ili iz vodećeg daljinskog upravljača ili daljinskog upravljača sljedbenika. Samo vodeći daljinski upravljač može djelovati kao senzor daljinskog upravljača. Kada koristite dva daljinska upravljača, temperatura se može postaviti ili iz vodećeg daljinskog upravljača ili daljinskog upravljača sljedbenika.

NAPOMENA 2: U grupnom upravljanju, senzor daljinskog upravljača ne radi ako adresa grupe nije postavljena na unutarnju jedinicu glavne jedinice.


NAPOMENA 3: Kada koristite daljinski senzor i daljinski upravljač zajedno, nemojte koristiti senzor daljinskog upravljača na daljinskom upravljaču.

Postavljanje probnog rada daljinskog upravljača

- Pritisnite i držite gumb na 4 sekunde ili duže dok se na LCD zaslonu ne pojavi "TEST", a zatim pritisnite gumb . Tijekom probnog rada na LCD zaslonu se pojavljuje "TEST". Podešavanje temperature nije moguće kad se prikazuje "TEST". Probni rad znatno opterećuje uređaj pa se stoga preporučuje da ga upotrebljavate samo ako je to neophodno.
- Probni rad treba koristiti ili u načinu rada HEAT (GRIJANJE) ili COOL (HLAĐENJE).
NAPOMENA: Vanjska jedinica neće raditi približno 3 minute nakon uključivanja ili će se rad zaustaviti.
- Uvjerite se na LCD zaslonu više ne prikazuje "TEST" tako da ponovno pritisnete tipku nakon izlaska iz probnog rada. (Daljinski upravljač opremljen je tajmerom za isključivanje nakon 60 minuta kako bi se spriječio kontinuiran probni rad).

Zahtjevi za instalaciju više daljinskih upravljača

U dvojnog sustavu daljinskih upravljača, jednom ili s više jedinica upravlja više daljinskih upravljača. (Moguće je postaviti najviše dva daljinska upravljača.)

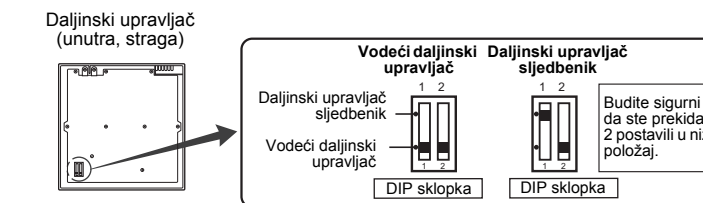


Kako instalirati

Za dvojni sustav daljinskih upravljača, daljinske upravljače instalirajte na slijedeći način.

- Jedan od daljinskih upravljača postavite za vodeći daljinski upravljač. (Zadana postavka je "Vodeća jedinica").
- Podesite DIP sklopku na svim drugim matičnim pločama daljinskog upravljača na pomoćni (kako biste ih omogućili kao daljinske upravljače sljedbenike).

Schema osnovnog ožičenja


NAPOMENA: Kontaktne priključke A i B su nepolarni. Upravljanje jednom unutarnjom jedinicom pomoću daljinskih upravljača montiranih na dva različita mjesta.

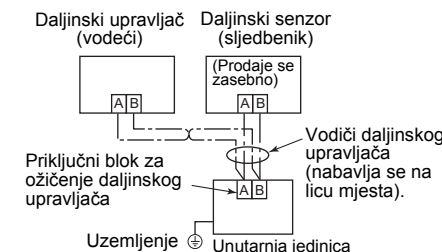

Grupno upravljanje s više unutarnjih jedinica pomoću daljinskih upravljača montiranih na dva različita mjesta.

* Daljinski upravljači kao vodeća jedinica i sljedbenik rade čak i ako su povezani s bilo kojom unutarnjom jedinicom.

* Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se koriste s grupnim upravljanjem je 8 za TCC-LINK vezu i 16 za TU2C-LINK vezu.

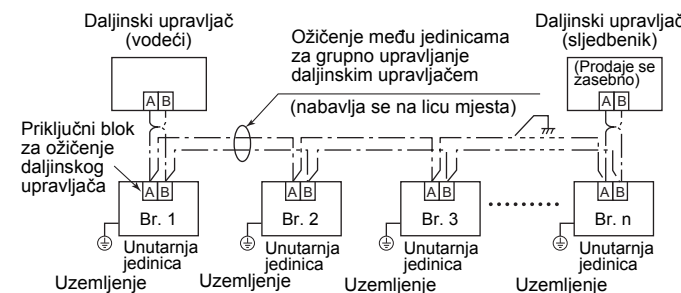

Zahtjev

Ako daljinski upravljač koristite po prvi put, možda će mu nakon uključivanja trebati nekoliko trenutaka da započne s radom. Ovo nije kvar.

Inicijalno vrijeme uključanja

Pričekajte približno 10 minuta da daljinski upravljač započne s radom.



Uobičajeno vrijeme uključanja nakon drugog uključivanja
Pričekajte približno 3 minute da daljinski upravljač započne s radom.

